



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ДНІПРОВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М. КИЄВІ

02218, м. Київ, бульвар Перова, 27, тел. (044) 542-81-94, (044) 542-79-37, факс (044) 542-71-25

www.kyiv@mns.gov.ua

E-mail: press.mns@ukr.net

АКТ № 44

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»»

(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 21504897 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), м. Київ, вулиця Малишка, 3

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: приміщення та територію ПАТ «Універмаг «Дитячий світ»» по вул. Малишка, 3 що у Дніпровському районі м. Києва

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високий

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки  | Тип здійснюваної перевірки |
|---|----------------------------|
| Наказ від 16.03.2018 р. № виданий ГУ ДСНС України у м. Києві<br>Посвідчення на перевірку від «26» березня 2018 р. № 458 | планова; позапланова       |

Строк проведення перевірки

| Початок перевірки |        |      |        |         | Завершення перевірки |        |      |        |         |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|---------|
| 02                | 04     | 2018 | 10     | 00      | 06                   | 04     | 2018 | 17     | 00      |
| число             | місяць | рік  | години | хвилини | число                | місяць | рік  | години | хвилини |

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Дніпровське районне управління головного управління ДСНС України у м. Києві:

(найменування органу ДСНС України)

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві майор служби цивільного захисту Білоус Сергій Вадимович

Провідний інспектор ВПБ управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України у м. Києві підполковник служби цивільного захисту Горбатюк Сергій Володимирович.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):

Інженер з ОП та ПБ Гордієнко М.О.

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові)



**Дані про останню перевірку:**

| Планова   | Позапланова     |
|---|-----------------|
| була у період з 01.03.2016 р. по 18.03.2016 р.; Акт перевірки від 18.03.2016 р. № 65;<br>Розпорядчий документ від 18.03.2016 р. № 65 - виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/> | не було взагалі |

**Перелік питань щодо проведення перевірки**

| N з/п  | Питання, що підлягають перевірці  | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування                   |
|--|---|-----|----|----|----|--|
| <b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |  |
| <b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>  |   |     |    |    |    |  |
| 1.1  | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки   | +   |    |    |    | пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ           |
| 1.2  | На підприємстві створено СПБ  | +   |    |    |    | пункт 14 розділу II ППБУ                   |
| 1.3  | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ  | +   |    |    |    | пункт 12 розділу II ППБУ                   |
| 1.4  | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам   | +   |    |    |    | пункти 17 - 19 розділу II ППБУ             |
| <b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>                       |   |     |    |    |    |  |
| <b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>  |   |     |    |    |    |  |
| <b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>        |   |     |    |    |    |  |
| 5.   | Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки   | +   |    |    |    | пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ          |
| <b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>   |   |     |    |    |    |  |
| <b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>   |   |     |    |    |    |  |
| <b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>  |   |     |    |    |    |  |
| <b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>  |   |     |    |    |    |  |
| 9.1  | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів  | +   |    |    |    | пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ  |
| 9.2  | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів   |     |    | +  |    | пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ  |
| 9.3  | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм  |     |    | +  |    | пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.4  | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм   |     |    | +  |    | пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ   |
| 9.5  | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм  |     |    | +  |    | пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ   |
| <b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>  |   |     |    |    |    |  |
| 10.1   | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів |     |    | +  |    | пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ    |
| 10.2   | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.  |     |    | +  |    | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ           |
| <b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>   |   |     |    |    |    |  |
| 11.1   | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог   |     |    | +  |    | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ     |
| 11.2   | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм   |     |    | +  |    | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ           |
| <b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння</b> |   |     |    |    |    |  |
| <b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>  |   |     |    |    |    |  |
| <b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих,</b>  |   |     |    |    |    |  |



|   |  |  |   |   |   |  |   |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
| фарбувальних та будівельно-монтажних робіт  |  |  |   |   |   |  |   |
| 14.1  | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку |  | + |   | пункт 21 розділу II ППБУ  |  |   |
| 14.2  | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | + | пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ                             |  |   |
| 14.3  | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | + | пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ                            |  |   |
| 14.4  | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів                       |  |   | + | пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ                             |  |   |
| 14.5  | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів  |  | + |   | пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ                            |  |   |
| 14.5.1  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1.-7 |  |   |
| 14.5.2  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів   |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1.-7  |  |   |
| 14.5.3  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1.-7 |  |   |
| 14.5.4  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів   |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1.-7 |  |   |
| 14.5.5  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів                                  |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1.-7 |  |   |
| 14.5.6  | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів  |  |   | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1.-7 |  |   |
| <b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>  |  |  |   |   |   |  |   |
| 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту                         |  |  |   |   | +   | п. п. 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ, ПКМУ N 6, підп. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 |   |
| 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки   |  |  |   |   |   | +  | п. 3 Порядку ідентифікації та обліку ОПН, ПКМУ N 956  |
| 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки   |  |  |   |   |   | +  | п. 9 частини першої ст. 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки ОПН ПКМУ N 956                            |
| 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання  |  |  |   |   |   | +  | п. 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, п. 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки  |  |  |   |   |   | +  | п. 10 частини першої ст. 20, п. 2 частини першої ст. 130 КЦЗУ, ст. 11 ЗУ N 2245                         |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту   |  |  |   |   |   | +  | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3,4.6 ПТБ                                  |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії   |  |  |   |   |   | +  | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ   |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів   |  |  |   |   |   | +  | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ   |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням |  |  |   |   |   | +  | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787                                    |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки   |  |  |   |   |   | +  | п. 6 частини першої ст. 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування                                    |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки   |  |  |   |   |   | +  | п. 8 частини першої ст. 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444                                 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту   |  |  |   |   |   | +  | п. 11 частини першої ст. 20 КЦЗУ, п.п. 5.6 Порядку здійснення навчання населення діям у НС, ПКМУ N 444  |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання  |  |  |   |   |   | +  | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ  |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту                 |  |  |   |   |   | +  | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253            |



|   |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   |  |  |  |  | + | п. 18 частини першої ст. 20 КЦЗУ, ст. 98 КЦЗУ, абзац шостий п. 4 Порядку створення і використання мат. резервів для запобігання, ліквідації НС техног. і прир. хар. та їх наслідків, ПКМУ N 308 стаття 53 КЦЗУ |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність |  |  |  |  | + |  |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах   |  |  |  |  | + | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах  |

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань**

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

**Опис виявлених порушень**

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено |  | Детальний опис виявленого порушення   |
|-------|--|--|---|
|       | реквізити норми(пункт, стаття)                 | позначення нормативно-правового акта           |   |
| 1.    | п. 1.2 Розділ V                                | «Правила пожежної безпеки в Україні» далі ППБУ | приміщення кондитерського цеху на 4-му поверсі не обладнані автоматичною установкою пожежогасіння (вимога Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);   |
| 2.    | п. 1.2 Розділ V                                | ППБУ   | Приміщення кухні та аптеки на 1-му поверсі не обладнані автоматичними системами пожежогасіння (порушення, п. 9.14 ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування», п. п. 8.17 ДБН В.2.2-23:2009 «Підприємства торгівлі» п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»); |
| 3.    | п. 1.2 Розділ V                                | ППБУ   | Приміщення гардеробу на 4-му поверсі не обладнане системою пожежної сигналізації вимога Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);   |
| 4.    | п. 1.2 Розділ V                                | ППБУ   | Підсобне приміщення в закладі громадського харчування на 4-му поверсі не обладнане системою пожежної сигналізації вимога Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);  |
| 5.    | п. 1.2 Розділ V                                | ППБУ   | Підсобне приміщення магазину «Спортландія» не обладнане системою автоматичної пожежної сигналізації та автоматичною установкою пожежогасіння (вимога Додатку А Таблиця А.1 Державних будівельних норм ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);                        |
| 6.    | п. 2.37 Розділ III                             | ППБУ   | На шляхах евакуації супермаркету «Варус» допускається зберігання матеріальних цінностей (продукція) та улаштування стаціонарних стелажів;   |
| 7.    | п. 2.8 Розділ III                              | ППБУ   | Не здійснено перевірку стану вогнезахисного покриття (просочення) металевих колон та перекриття 4-го поверху універмагу.  |
| 8.    | п. 21 Розділ II                                | ППБУ   | Реконструкція 4-го поверху та 3-го поверху здійснюється без проектної документації;   |
| 9.    | Ст. 63, п. 2                                   | Кодекс цивільного захисту                      | Для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння керівником підприємства не утворено добровільну пожежну охорону;   |



|     |                                       |  |  |
|-----|---------------------------------------|--|--|
|     |                                       | України,<br>«ПОРЯДОК<br>функціонування<br>добровільної<br>пожежної<br>охорони»<br>затвердженого<br>постановою<br>Кабінету<br>Міністрів<br>України<br>від 17 липня<br>2013 р. № 564 |  |
| 10. | п. 1.17<br>розділ IV                  | ППБУ   | Електричні розетки, в орендованих приміщеннях (ФОП Сало М.В., кабінет головного інженера, ТОВ «Планеттойс», ФОП Онищенко О.А., приміщення охорони, приміщення «Океанаріуму») встановлені на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити електроприладу на 1 см з кожного боку; |
| 11. | п. 2.37 Розділ III                    | ППБУ   | На шляхах евакуації з I-го та 0-го поверхів допускається улаштування розсувних дверей;   |
| 12. | п. 2.37 Розділ III                    | ППБУ   | На окремих дверях поверхів універмагу відсутні пристрої для самозачинення, а саме в приміщеннях супермаркету «Варус»;  |
| 13. | п. 2.37 Розділ III<br>п. 22 Розділ II | ППБУ   | Висота евакуаційних проходів із сходової клітини, яка веде з 4-го поверху на 1-й менше 2-х метрів (вимога п. 7.3.6 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»);   |
| 14. | п. 2.23 Розділ III<br>п. 22 Розділ II | ППБУ   | Висота евакуаційних виходів із сходових площадок будівлі універмагу менше 2-х метрів (вимога п. 7.2.7 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»);  |
| 15. | п. 2.31 , 2.32<br>Розділ III          | ППБУ   | Світлові покажчики «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні на окремих поверхах будівлі універмагу знаходяться в непрацездатному стані;   |
| 16. | п. 2.20 Розділ IV                     | ППБУ   | Вентиляційні камери і повітропроводи кухні не очищені від жирових відкладень пожежобезпечними засобами. Результати огляду не заносяться до спеціального журналу. Не складено графік, затверджений адміністрацією, перевірки та очищення вентиляційного обладнання;   |
| 17. | п. 2.2.<br>підпункт 6<br>Розділ V     | ППБУ   | пожежні кран-комплекти розміщені у навісних шафах, які не пристосовані для візуального огляду їх без розкривання.  |
| 18. | п. 2.3. Розділу III                   | ППБУ   | Тип заповнення прорізів у протипожежних перешкодах не виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», а саме відсутні протипожежні двері які відокремлюють ліфтові шахти та шахт вантажних   |



|     |                    |      |  |
|-----|--------------------|------|--|
|     |                    |      | підйомників від інших приміщень та коридорів (підстава п. 9.3.6 ДБН В. 2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», п. 6.32 ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»);  |
| 19. | п. 4.7 Розділ VI   | ППБУ | Адміністрація не забезпечила фільтрувальними пристроями для саморятуння під час пожежі обслуговуючий персонал;   |
| 20. | п. 2.4 Розділу III | ППБУ | Комунікаційні отвори в протипожежних перешкодах приміщень цокольного поверху, підсобні приміщення на III-му поверсі не зашпаровані наглухо негорючим матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення;                                 |
| 21. | п. 4.11 Розділу VI | ППБУ | Допускається зберігання горючих товарів у приміщеннях, які не мають віконних отворів або спеціальних засобів димовидалення;  |
| 22. | 4.11 Розділу VI    | ППБУ | Допускається розміщення відділів, секцій, прилавків впритул до евакуаційних виходів (відстань до прилавків має бути не менше чотирьох метрів);   |
| 23. | п. 1.2 Розділу V   | ППБУ | Коридори та приміщення, які не мають природнього освітлення (не обладнані спеціальною системою димовидалення (вимога п. 10.2.4 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», п. 8.14 ДБН В. 2.2-23-2010 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»);     |
| 24. | п. 2.23 Розділ III | ППБУ | Допускається улаштування гвинтових сходів з приміщень «Океанаріуму» (вимога п. 7.3.9 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»);  |
| 25. | п. 2.23 Розділ III | ППБУ | З приміщень «Океанаріуму» відсутній другий розосереджений вихід (вимога п. 7.2.6 ДБН В. 1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»);  |
| 26. | п. 2.23 Розділ III | ППБУ | В віконних отворах сходових клітин універмагу не передбачені фрамуги для димовидалення;  |
| 27. | п. 1.1 Розділ V    | ППБУ | Система автоматичної пожежної сигналізації на 4-му поверсі знаходиться в непрацездатному стані.  |
| 28. | п. 1.3 Розділ V    | ППБУ | Монтаж систем протипожежного захисту на 4-му поверсі універмагу проводиться без розробки проектної документації.   |
| 29. | п. 2.23 Розділ III | ППБУ | Не надані результати іспитів зразків килимового покриття (ковроліну), прокладеного на шляхах евакуації цокольного поверху (Океанаріум) щодо горючості, займистості, поширення полум'я поверхнею, димоутворювальної здатності та токсичності продуктів горіння. |
| 30. | п. 2.37 Розділ III | ППБУ | Допускається встановлення на сходовій клітині між III та IV поверхами металевої решітки, яка закрита на навісний замок з ланцюгом, що в свою чергу унеможливило евакуацію з IV – го поверху;   |
| 31. | п. 2.27 Розділ III | ППБУ | Двері евакуаційного виходу на III-му поверсі та 0-му не перевішені в напрямку виходу з будівлі;  |
| 32. | п. 1.5 Розділ IV   | ППБУ | На електродвигуни та інші електричні агрегати, які встановлені у пожежонебезпечній зоні (столярна майстерня на 0-му поверсі) не нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами;  |
| 33. | п. 2.11 Розділ     | ППБУ | До приміщень столярної майстерні, яка розташована в  |



|     |  |      |   |
|-----|--|------|---|
|     | III  |      | цокольному поверсі біля залу з продажу дитячих ліжок, вхід не виконаний ізолюваний від загальних евакуаційних кліток;   |
| 34. | п. 2.12 Розділ III                                       | ППБУ | В приміщенні вентиляційної камери на 0-му поверсі допускається захаращення сторонніми предметами;   |
| 35. | п. 2.37 Розділ III                                       | ППБУ | Допускається розміщення в сходових клітинах універмагу стенди, панно, реклами, іграшки та інші горючі матеріали;  |
| 36. | п. 1.18 Розділ IV  | ППБУ | Допускається прокладання електричної мережі у сходовій клітині, яка веде до насосної станції;   |
| 37. | п. 1.2 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      | ППБУ | Допускається установлення приладу управління системами протипожежного захисту у приміщенні на III-му поверсі з якого не має безпосереднього виходу на зовні, не має природнього, штучного та аварійного освітлення (вимога п. 5.9 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту») |
| 38. | п. 1.2 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      |      | Пуск системи протидимного захисту не здійснюється від димових сповіщувачів (вимога п. 5.12 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).   |
| 39. | п. 1.4 Розділ V<br>п.22 Розділ II                        | ППБУ | На об'єкті відсутній 10% запас пожежних сповіщувачів та зрошувачів від кількості змонтованих (вимога п. 7.2.22 ДБН В. 2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);  |
| 40. | п. 1.2 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      | ППБУ | Система пожежної сигналізації взагалі не формує імпульс на систему оповіщення (вимога п. 7.2.28 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).  |
| 41. | п. 1.2 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      | ППБУ | Допускається контролювання об'єкту 3-ма приймально-контрольними приладами системи пожежної сигналізації (вимога п. 7.2.29 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»).  |
| 42. | п. 4.7 Розділ VI, п. 22<br>Розділ II                     | ППБУ | Не надано підтверджуючу документацію (проект) щодо кількості місць в обідній залі на 4-му поверсі універмагу.   |
| 43. | п. 4.7 Розділ VI, п. 22<br>Розділ II                     | ППБУ | Адміністрацією об'єкта збільшено кількість перебування осіб в закладі громадського харчування на 4-му поверсі з 48 до 78.   |
| 44. | п. 1.2 Розділ V, п. 4.7<br>Розділ VI, п. 22<br>Розділ II | ППБУ | Зони з кухонним обладнанням (плити, сковороди та інші) при кількості посадочних місць 50 та більше не обладнані модульними установками локального пожежогасіння (вимога п. 8.1.5 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)  |
| 45. | п. 1.1 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      | ППБУ | В приміщенні «Океанаріуму» зрошувачі не очищені від штукатурки та фарби (вимога п. 8.1.1.3 Додатку Ж ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»)  |
| 46. | п. 1.1 Розділ V, п. 22<br>Розділ II                      | ППБУ | В приміщенні «Океанаріуму» з сповіщувачів системи пожежної сигналізації не знято пристрої, які їх захищають (вимога п. 7.1.1 Додатку Ж ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»);   |
| 47. | п. 2.3,<br>підпункт 4<br>Розділ V                        | ППБУ | Електрифіковані засувки пожежних насосів не перевірені. Перевірка даних засувок повинна здійснюватися не рідше двох разів на рік з реєстрацією результатів у журналі;   |
| 48. | п. 2.3,<br>підпункт 4<br>Розділ V                        | ППБУ | Не проведено перевірку надійності переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання з реєстрацією результатів у журналі;   |
| 49. | п. 2.2.  | ППБУ | Не проведено випробування внутрішнього протипожежного   |



|  |  |
|--|--|
| підпункт 9<br>Розділ V<br>п.22 Розділ II | водопроводу (пожежних кран-комплектів) із реєстрацією результатів у журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів; |
|--|--|

### ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки (заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання   | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування   |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1     | Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку  | ✓   |    |    |    | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                                 |
| 2     | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особу перевіряючих, пред'явлено  | ✓   |    |    |    | частина п'ята статті 7. стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                         |
| 3     | Копію посвідчення на перевірку надано  | ✓   |    |    |    | частина п'ята статті 7. абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877 |
| 4     | Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)  | ✓   |    |    |    | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                               |
| 5     | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки |     |    | ✓  |    | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877                                    |

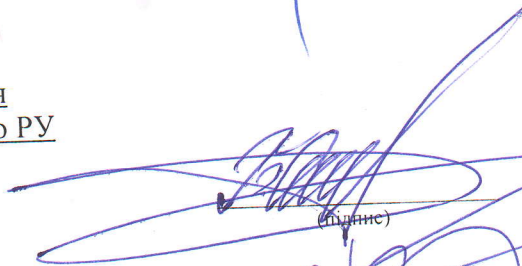
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень                                   |
|-----|---|
|     | Замість нормативне було зауважені у найкоротший термін. Зауважень не має. |
|     | Полубов Дмитро Ігоревич   |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

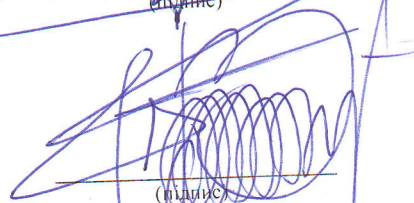
Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:  
Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського РУ  
ГУ ДСНС України у м. Києві  
майор служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Білоус  
(прізвище, ім'я та по-батькові)


Провідний інспектор ВПБ управління запобігання надзвичайним ситуаціям  
ГУ ДСНС України у м. Києві  
підполковник служби цивільного захисту  
(посада)

  
(підпис)

С.В. Горбатюк  
(прізвище, ім'я та по-батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:

інженер з ОП та БП  
(посада)

  
(підпис)

Горбатюк М.О.  
(прізвище, ім'я та по-батькові)

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові)


(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано « 06 » 04 2018 р.:

Полубов Дмитро Ігоревич  
(посада)

  
(підпис)

Полубов Д.І.  
(прізвище, ім'я та по-батькові)